


LEGENDA:

- PP Numer pętli
- EE Numer elementu
- PP-EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9
- PP-EE-⊗ Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9 ze wskaźnikiem zadziałania
- PP-EE-⊗ Ręczny ostrzegacz pożarowy
- PP-EE-⊗ Zespół sterowników pętlowych
- CSP-1 Centrala sygnalizacji pożarowej
- ⊠ Sygnalizator akustyczny
- Z Zasilacz 24V
- Przewód VnTKSYekw 1x2x1
- Przewód łączący sygnalizatory HDGs 2x1.5

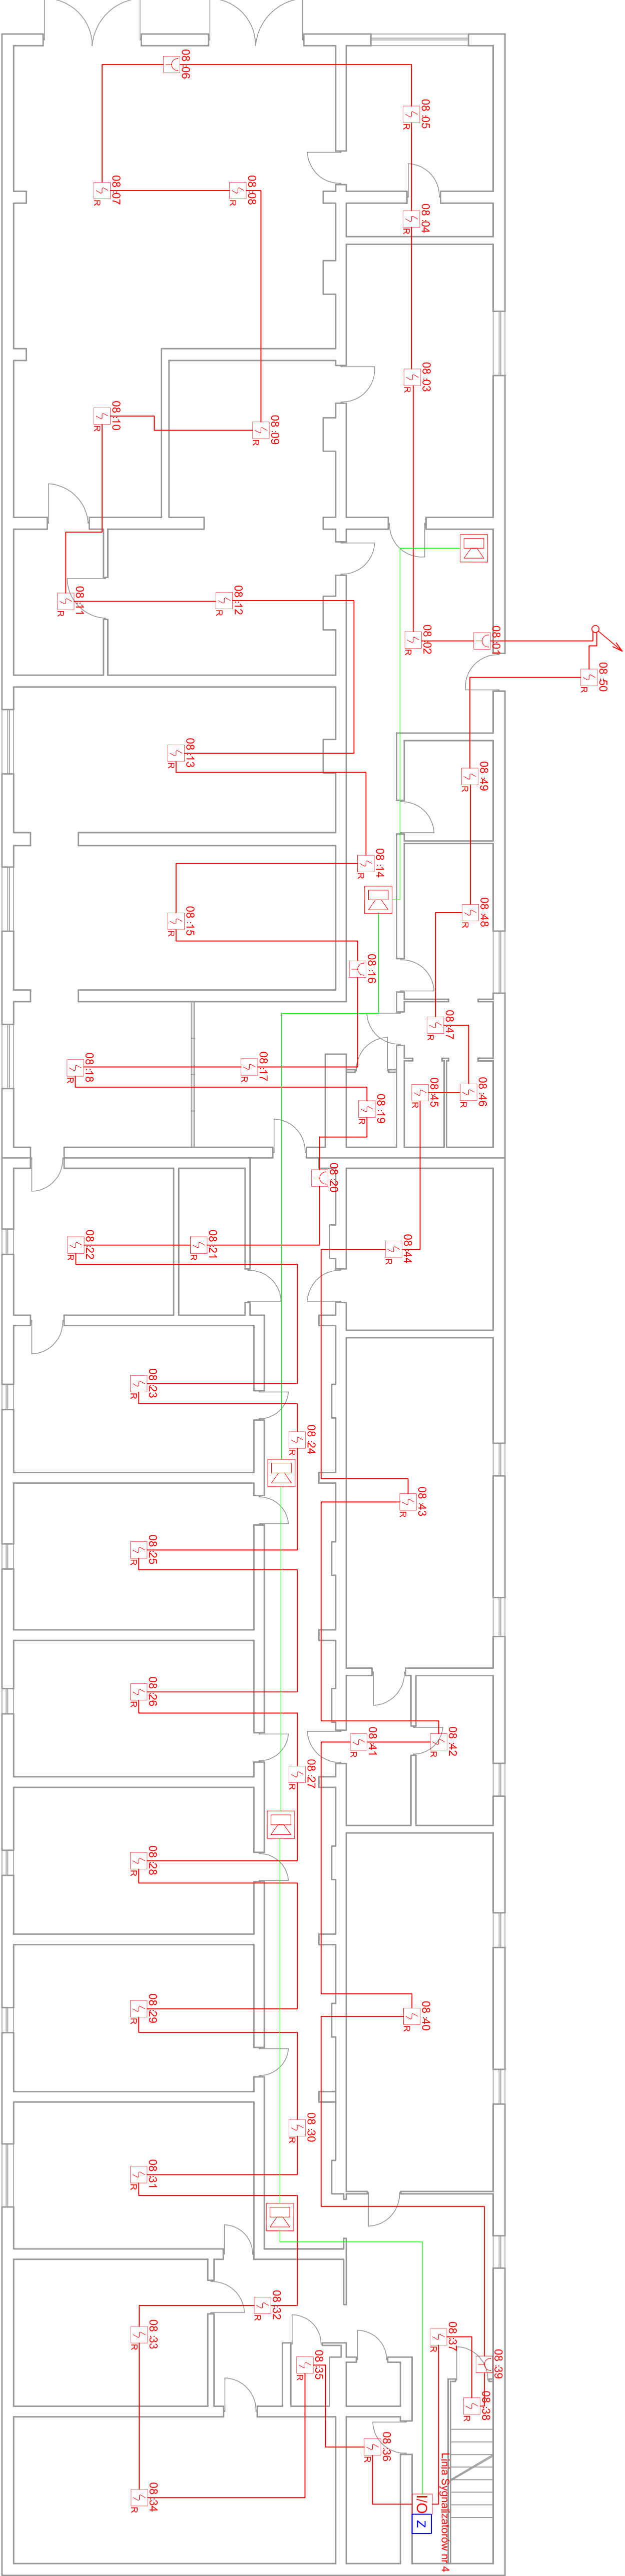

OPRACOWANIE:  
EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  
JERZY KRAUZE

OPRACOWANIE:  
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
PROJEKT INSTALACJI SAP - BUDYNEK NISKI

PAŹDZIERNIK 2014

INWESTOR:  
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kłodzku  
ul. Portowa 22  
78-100 Kłodzko

OPRACOWANIE: mgr inż. Mateusz Heczuł	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej
OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej
OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej
OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej
OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej	OPRACOWANIE: mgr inż. Łukasz Stawiej

Plan instalacji SAP - PIWNICA

1:100