

BUDYNEK WYSOKI

LEGENDA:

PP Numer pętli

EE Numer elementu

PP-EE  Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9


PP-EE  Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9 ze wskaźnikiem zadziałania

PP-EE  Ręczny ostrzegacz pożarowy

PP-EE  Zespół sterowników pętlowych

CSP1 Centrala sygnalizacji pożarowej

Przewód YnTKSyekw 1x2x1

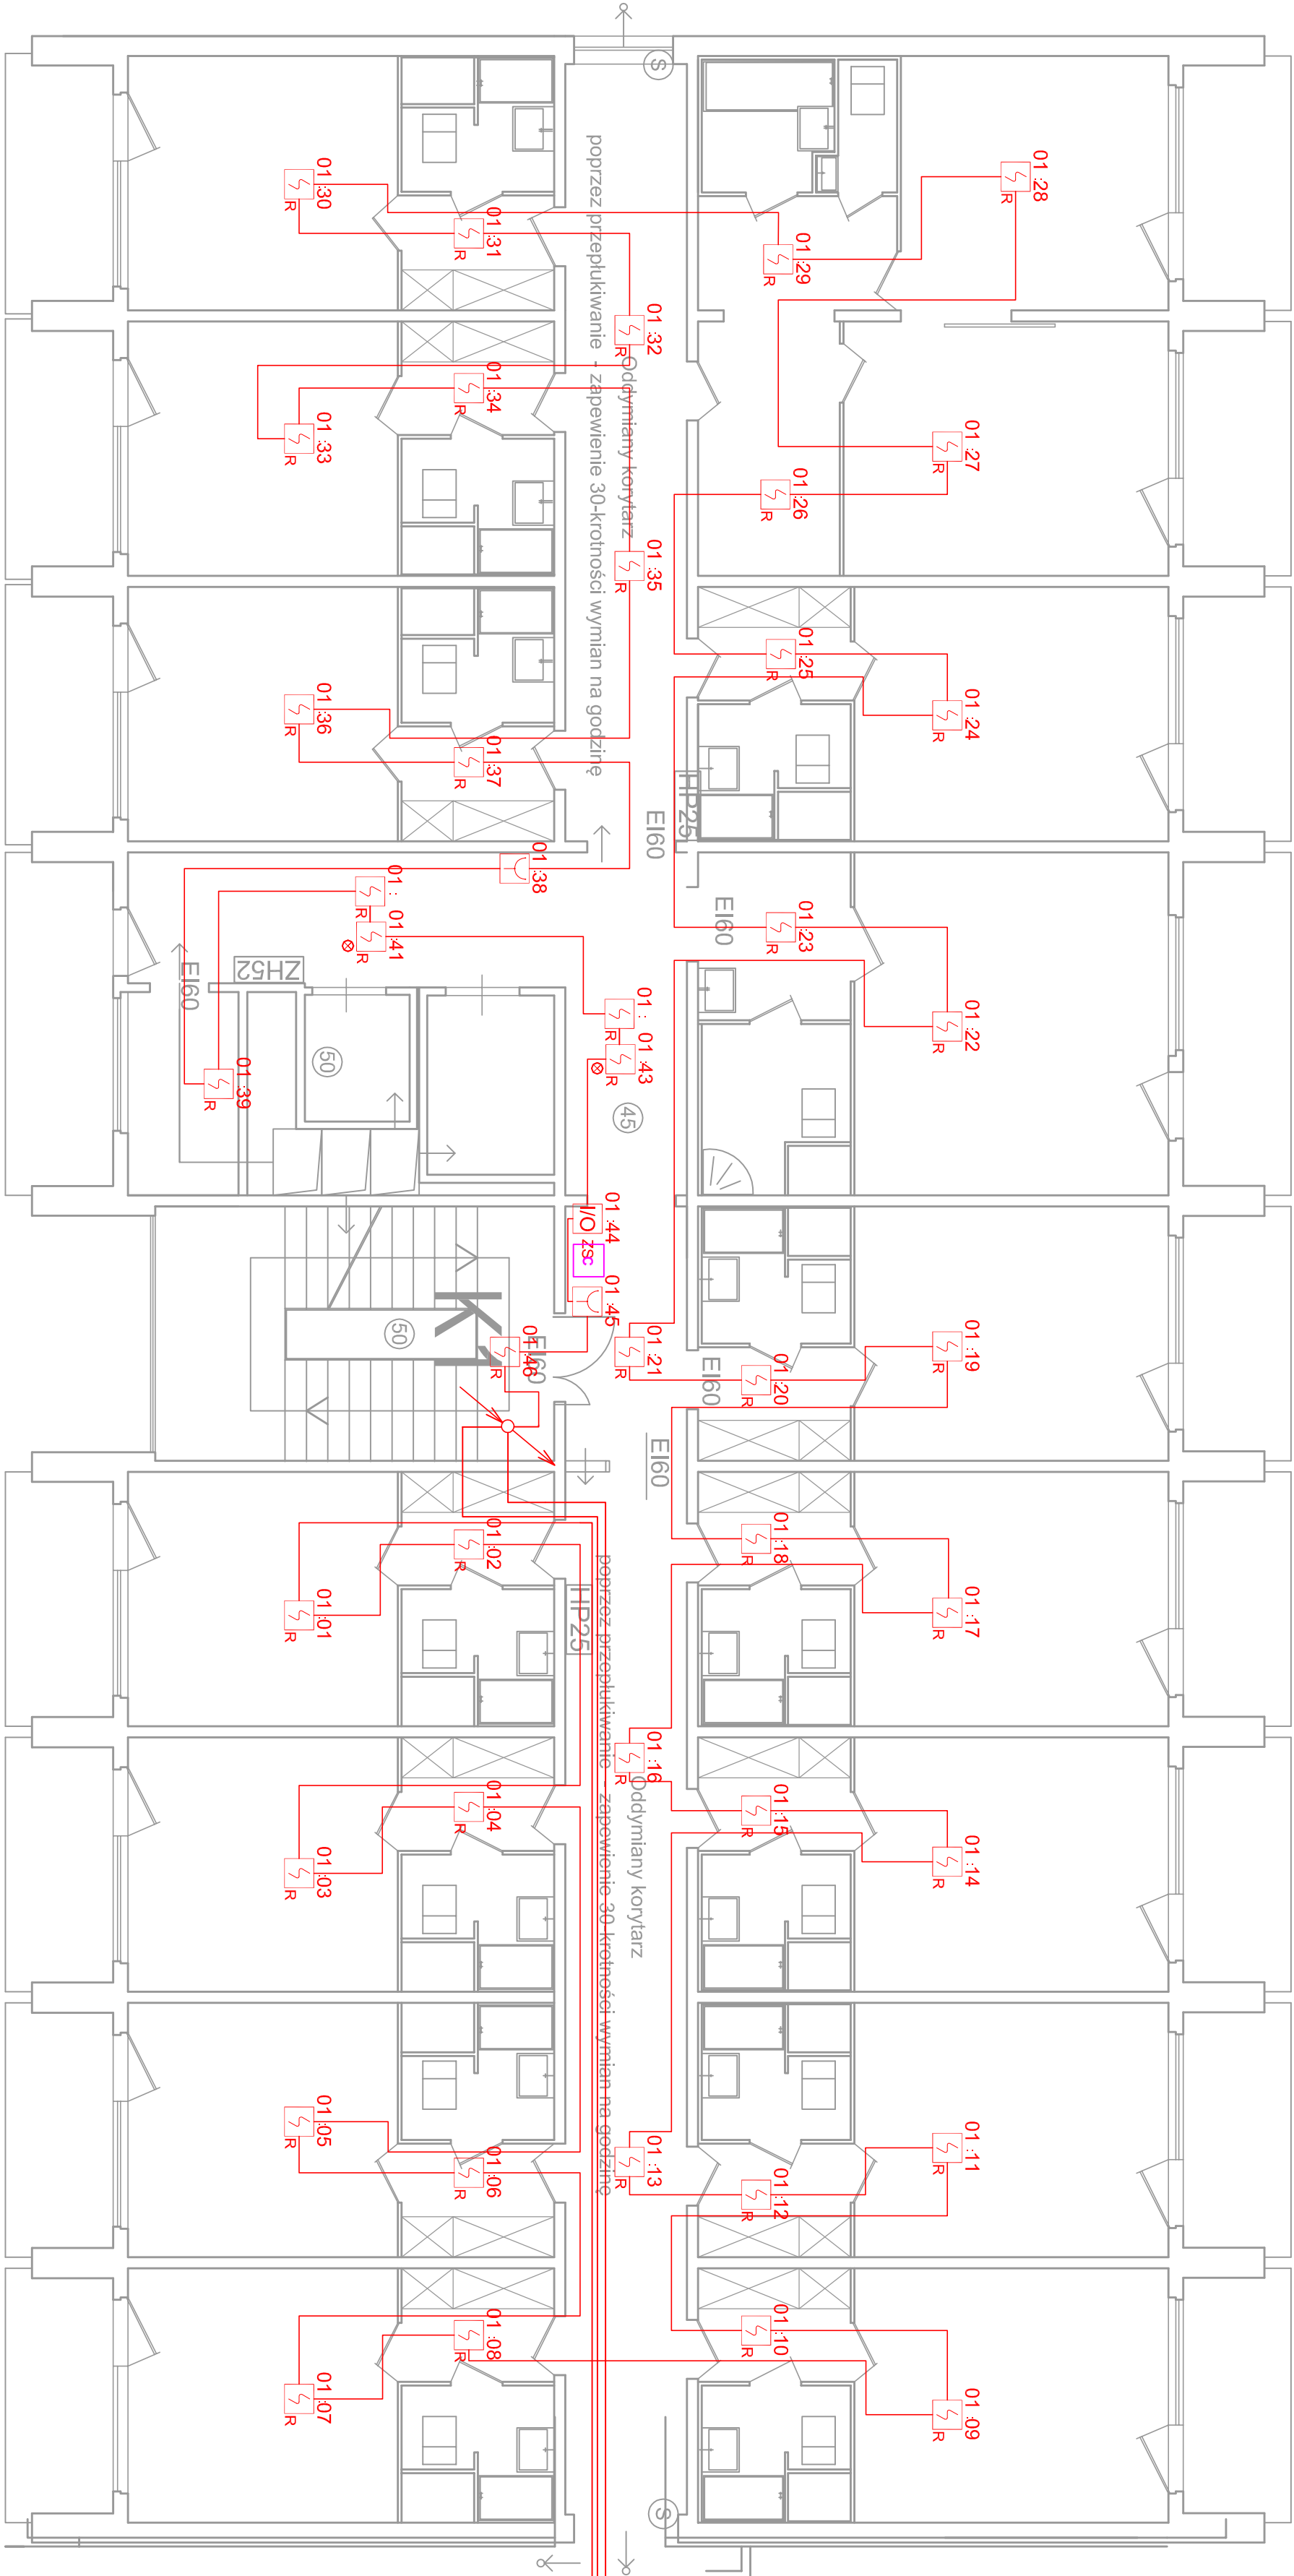

WYKONAWCA:
EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
JERZY KRAUZE

OPRACOWANIE:
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
PROJEKT INSTALACJI SAP - BUDYNEK B - WYSOKI

PAŹDZIERNIK 2014

INWESTOR:
Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kołobrzegu
ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg

OPRACOWAŁ:	INŻYNIER:	DATA:
mgr inż. Mateusz Hieczuch	CNBOP KNP 23/4/6/2013	
SPRAWDZIŁ:	KONTROLA:	
mgr inż. Łukasz Stawiej	ZAP/0110/PODE/12	
Tytuł rys.:	KR. RYS.:	SKALA:
Plan instalacji SAP - PIĘTRO I	04	1:100