


BUDYNEK WYSOKI

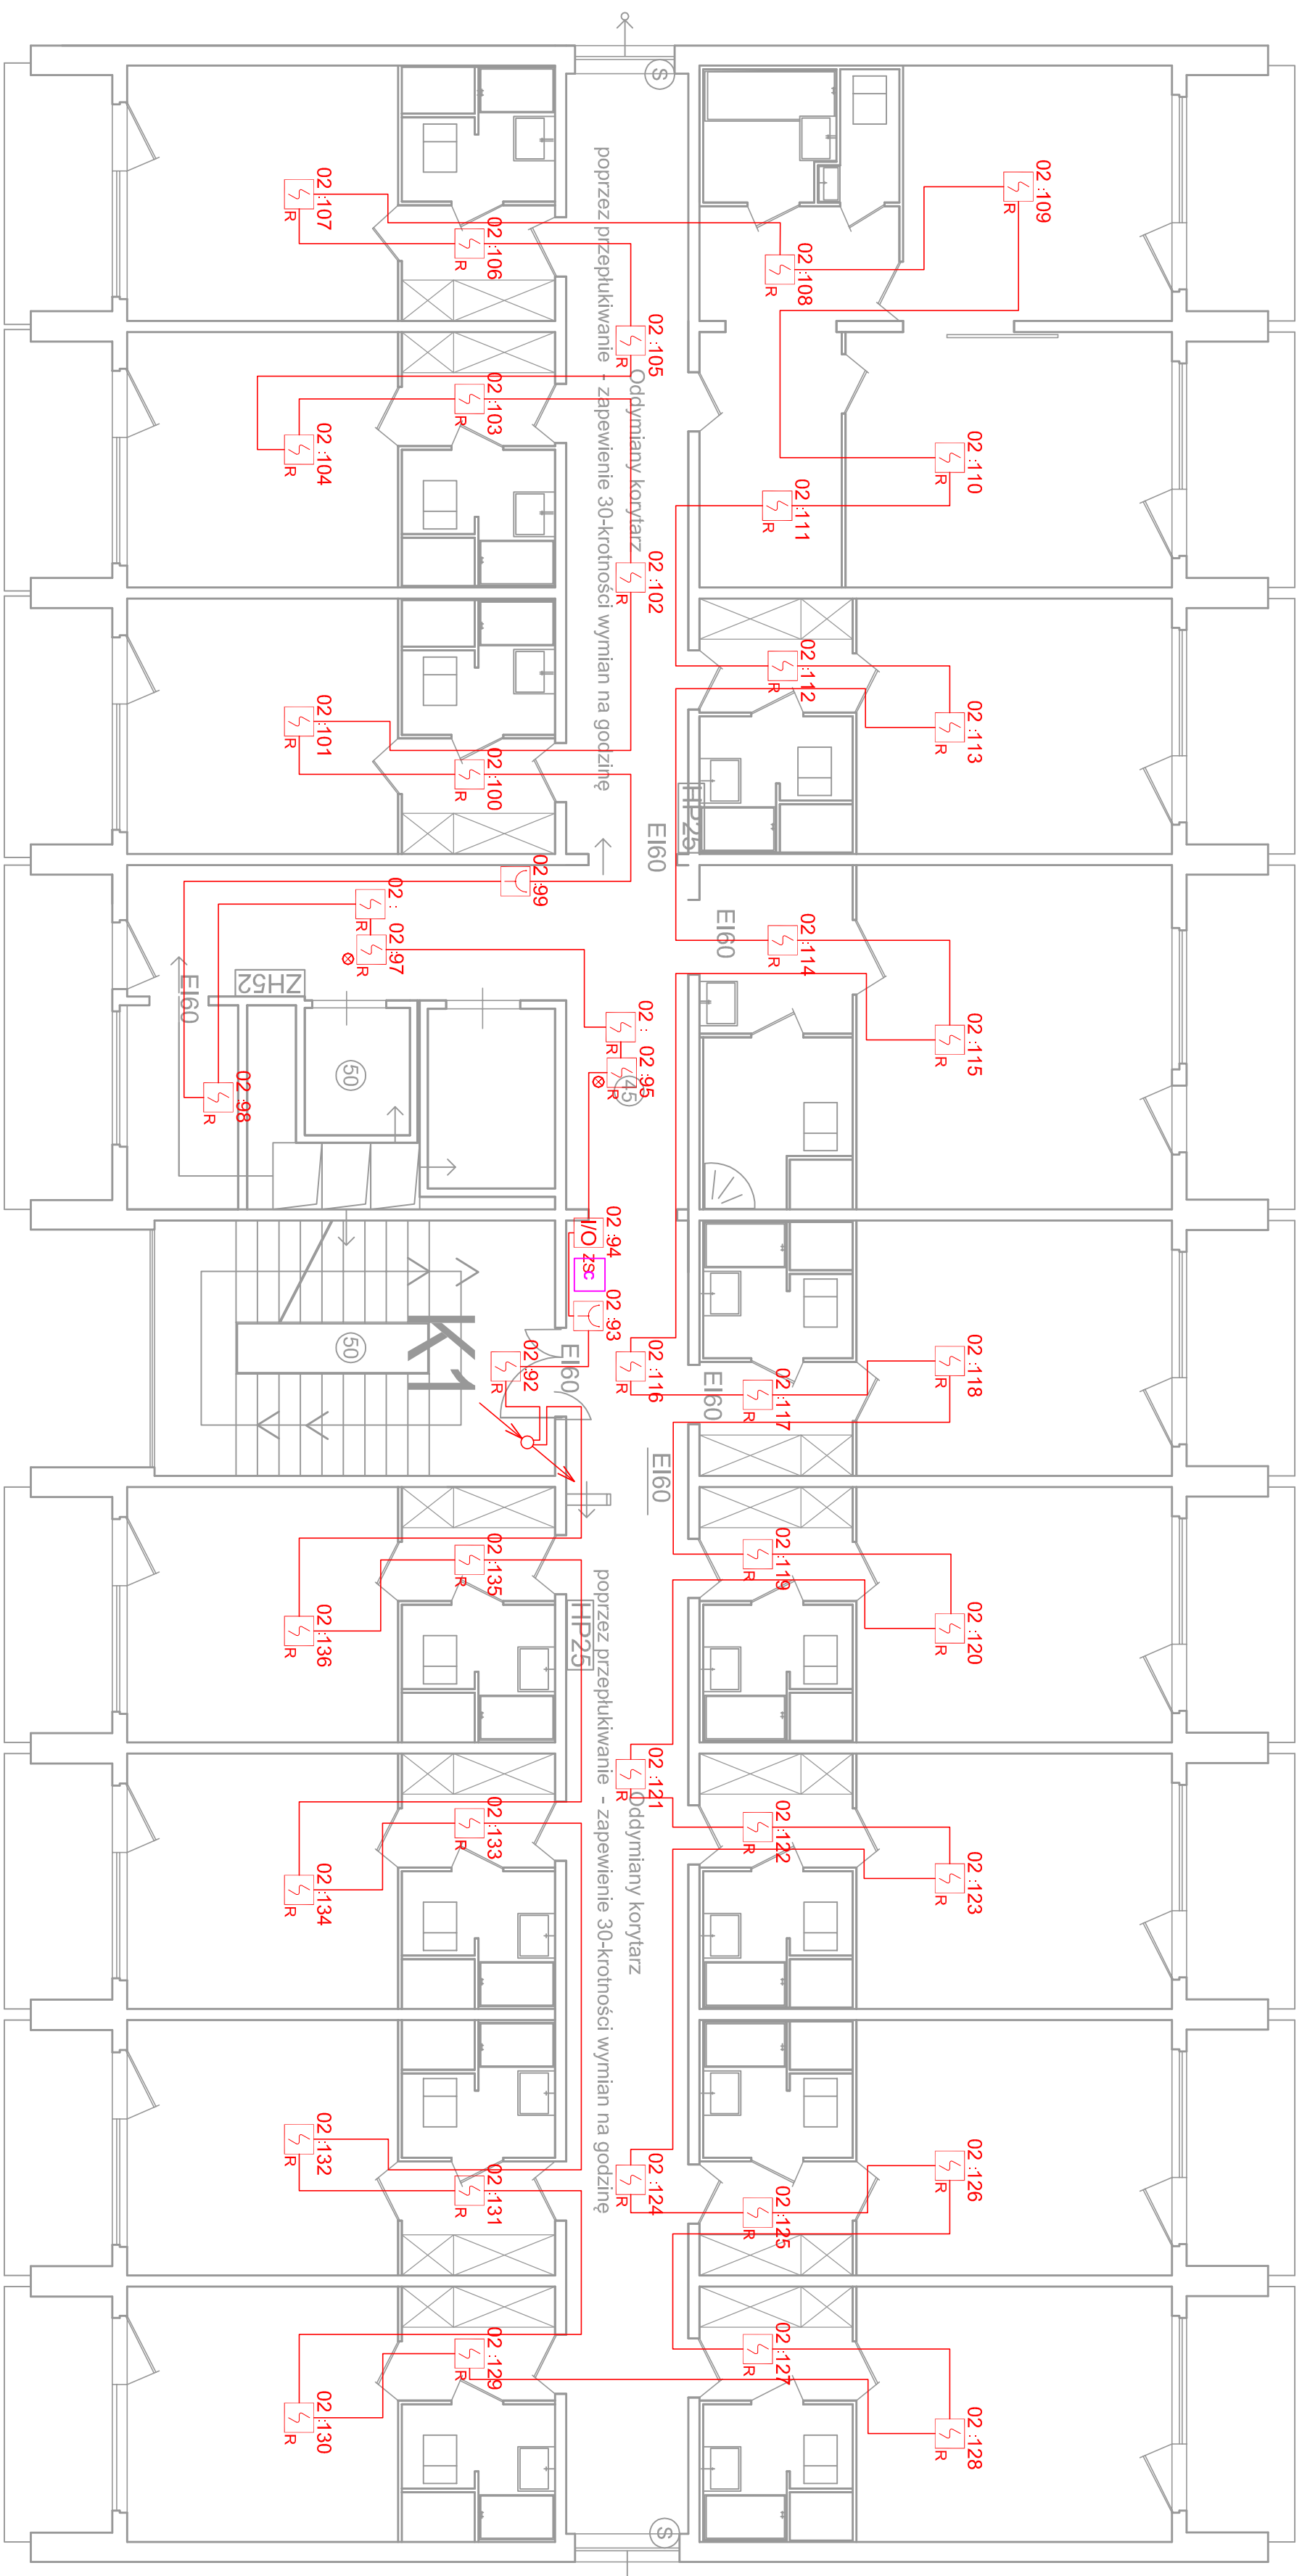

LEGENDA:

PP Numer pətli

EE Numer elementu

PP:EE
5
Optyczna czujka dymu TF1-TF-9

PP:EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9
ze wskaźnikiem zadziałania

PP:EE

Ręczny ostrzegacz pożarowy

PP:EE
I/O ZS
Zespół sterowników pętlowych

Centrala sygnalizacji pożarowej

Przewód YnTKSYekw 1x2x1

EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		PAŹDZIERNIK 2014	
JERZY KRAUZE			
OCENA PRZECIWOPOŻAROWA PROJEKT INSTALACJI SAP - BUDYNEK B - WYSOKI			
INWESTOR: Saratonium Uszkodnikowe MSW w Kolobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kolobrzeg			
PRACOWNIK mgr inż. Mateusz Hieczech	NR UPOW. WZNIK: CIBOP KNP 234/6/2013	PODSZ PODPISE	
PRACOWNIK mgr inż. Łukasz Stawieł	NR UPOW. WZNIK: ZAP/01/0/POCE/12	PODSZ PODPISE	
TYTUŁ PRZ. Plan instalacji SAP - PIĘTNO IV	NR PRZ. 07	SKALA 1:100	