


# BUDYNEK WYSOKI

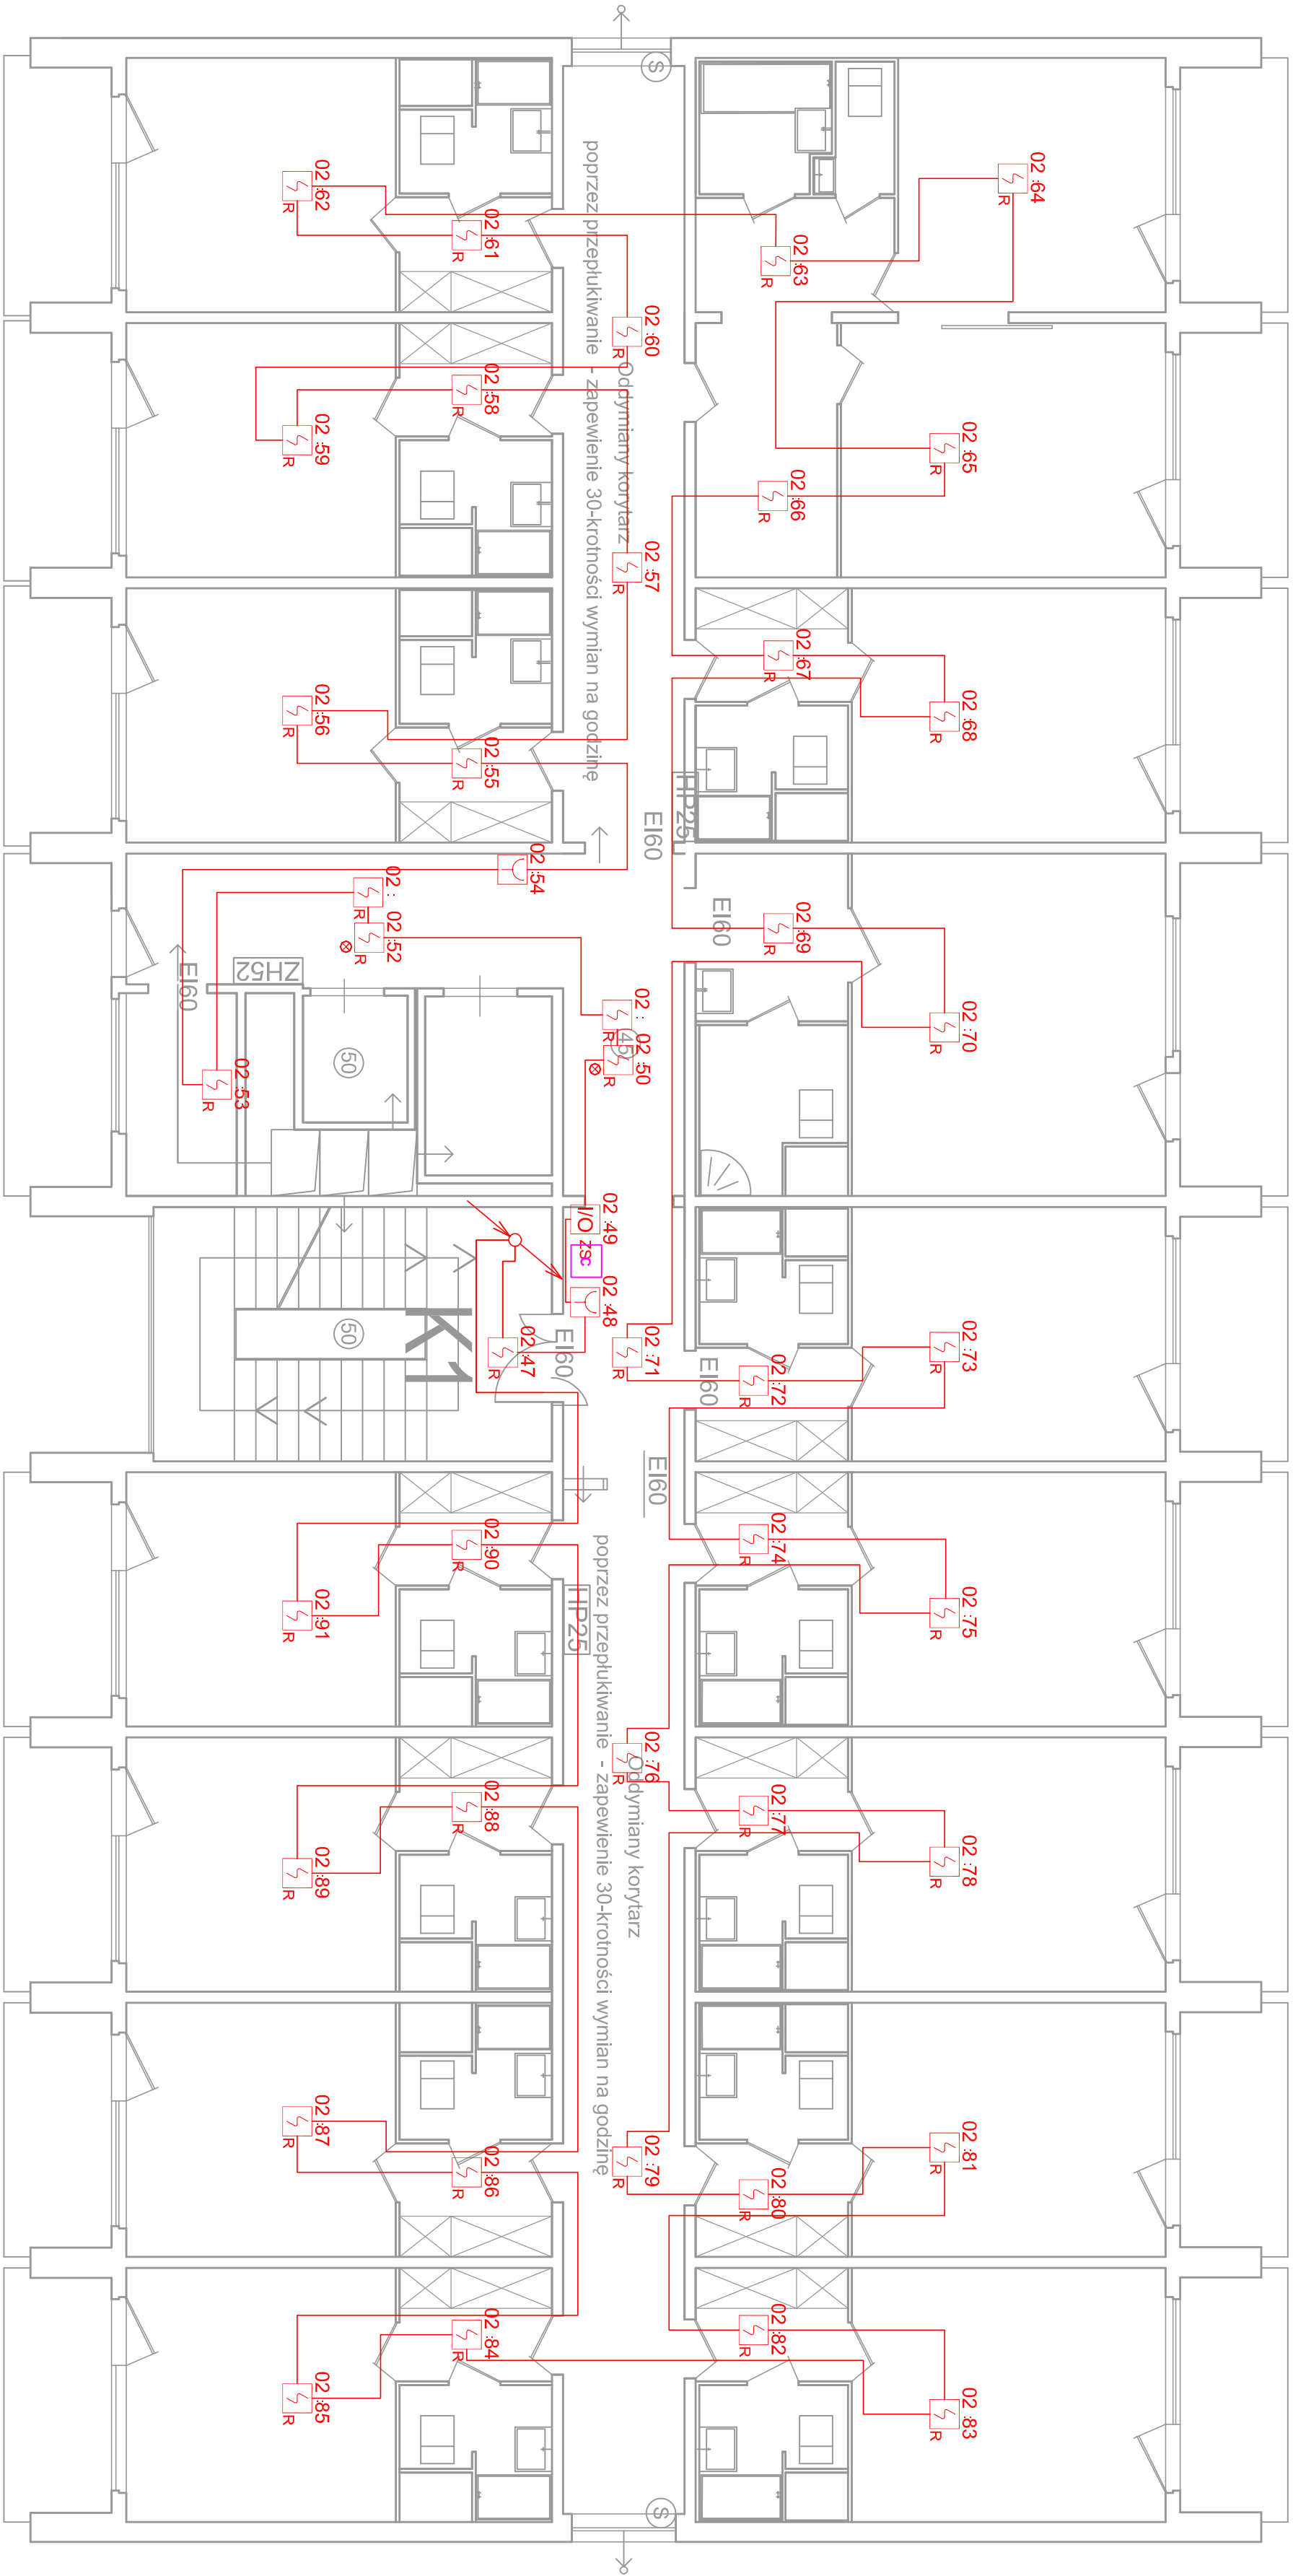

## LEGENDA:

PP Numer pętli

EE Numer elementu

PP EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9

PP EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9 ze wskaźnikiem zadziałania

PP EE Ręczny ostrzegacz pożarowy

PP EE Zespół sterowników pętlowych

CSP1 Centrala sygnalizacji pożarowej

Przewód YnTKSYekw 1x2x1

WYKONAWCA: EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO JERZY KRAUZE				PAŹDZIERNIK 2014			
OPRACOWANIE: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PROJEKT INSTALACJI SAP-BUDYNEK B - WYSOKI							
INWESTOR: Sanatorium Uzdrawiskowe MSW w Kolobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kolobrzeg							
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Hreczuch	NR OPRACOWANIA: CNBOP KWP 23/4/6/2013	PODSZEDŁ: mgr inż. Łukasz Stawrej	NR SPRACOWANIA: ZAP/0110/POOE/12	PODSZEDŁ: mgr inż. Łukasz Stawrej	NR SPRACOWANIA: ZAP/0110/POOE/12	PODSZEDŁ: mgr inż. Łukasz Stawrej	NR SPRACOWANIA: ZAP/0110/POOE/12
Tytuł rys.: Plan instalacji SAP - PIĘTRO III				NR RYS.: 06	SKALA: 1:100		