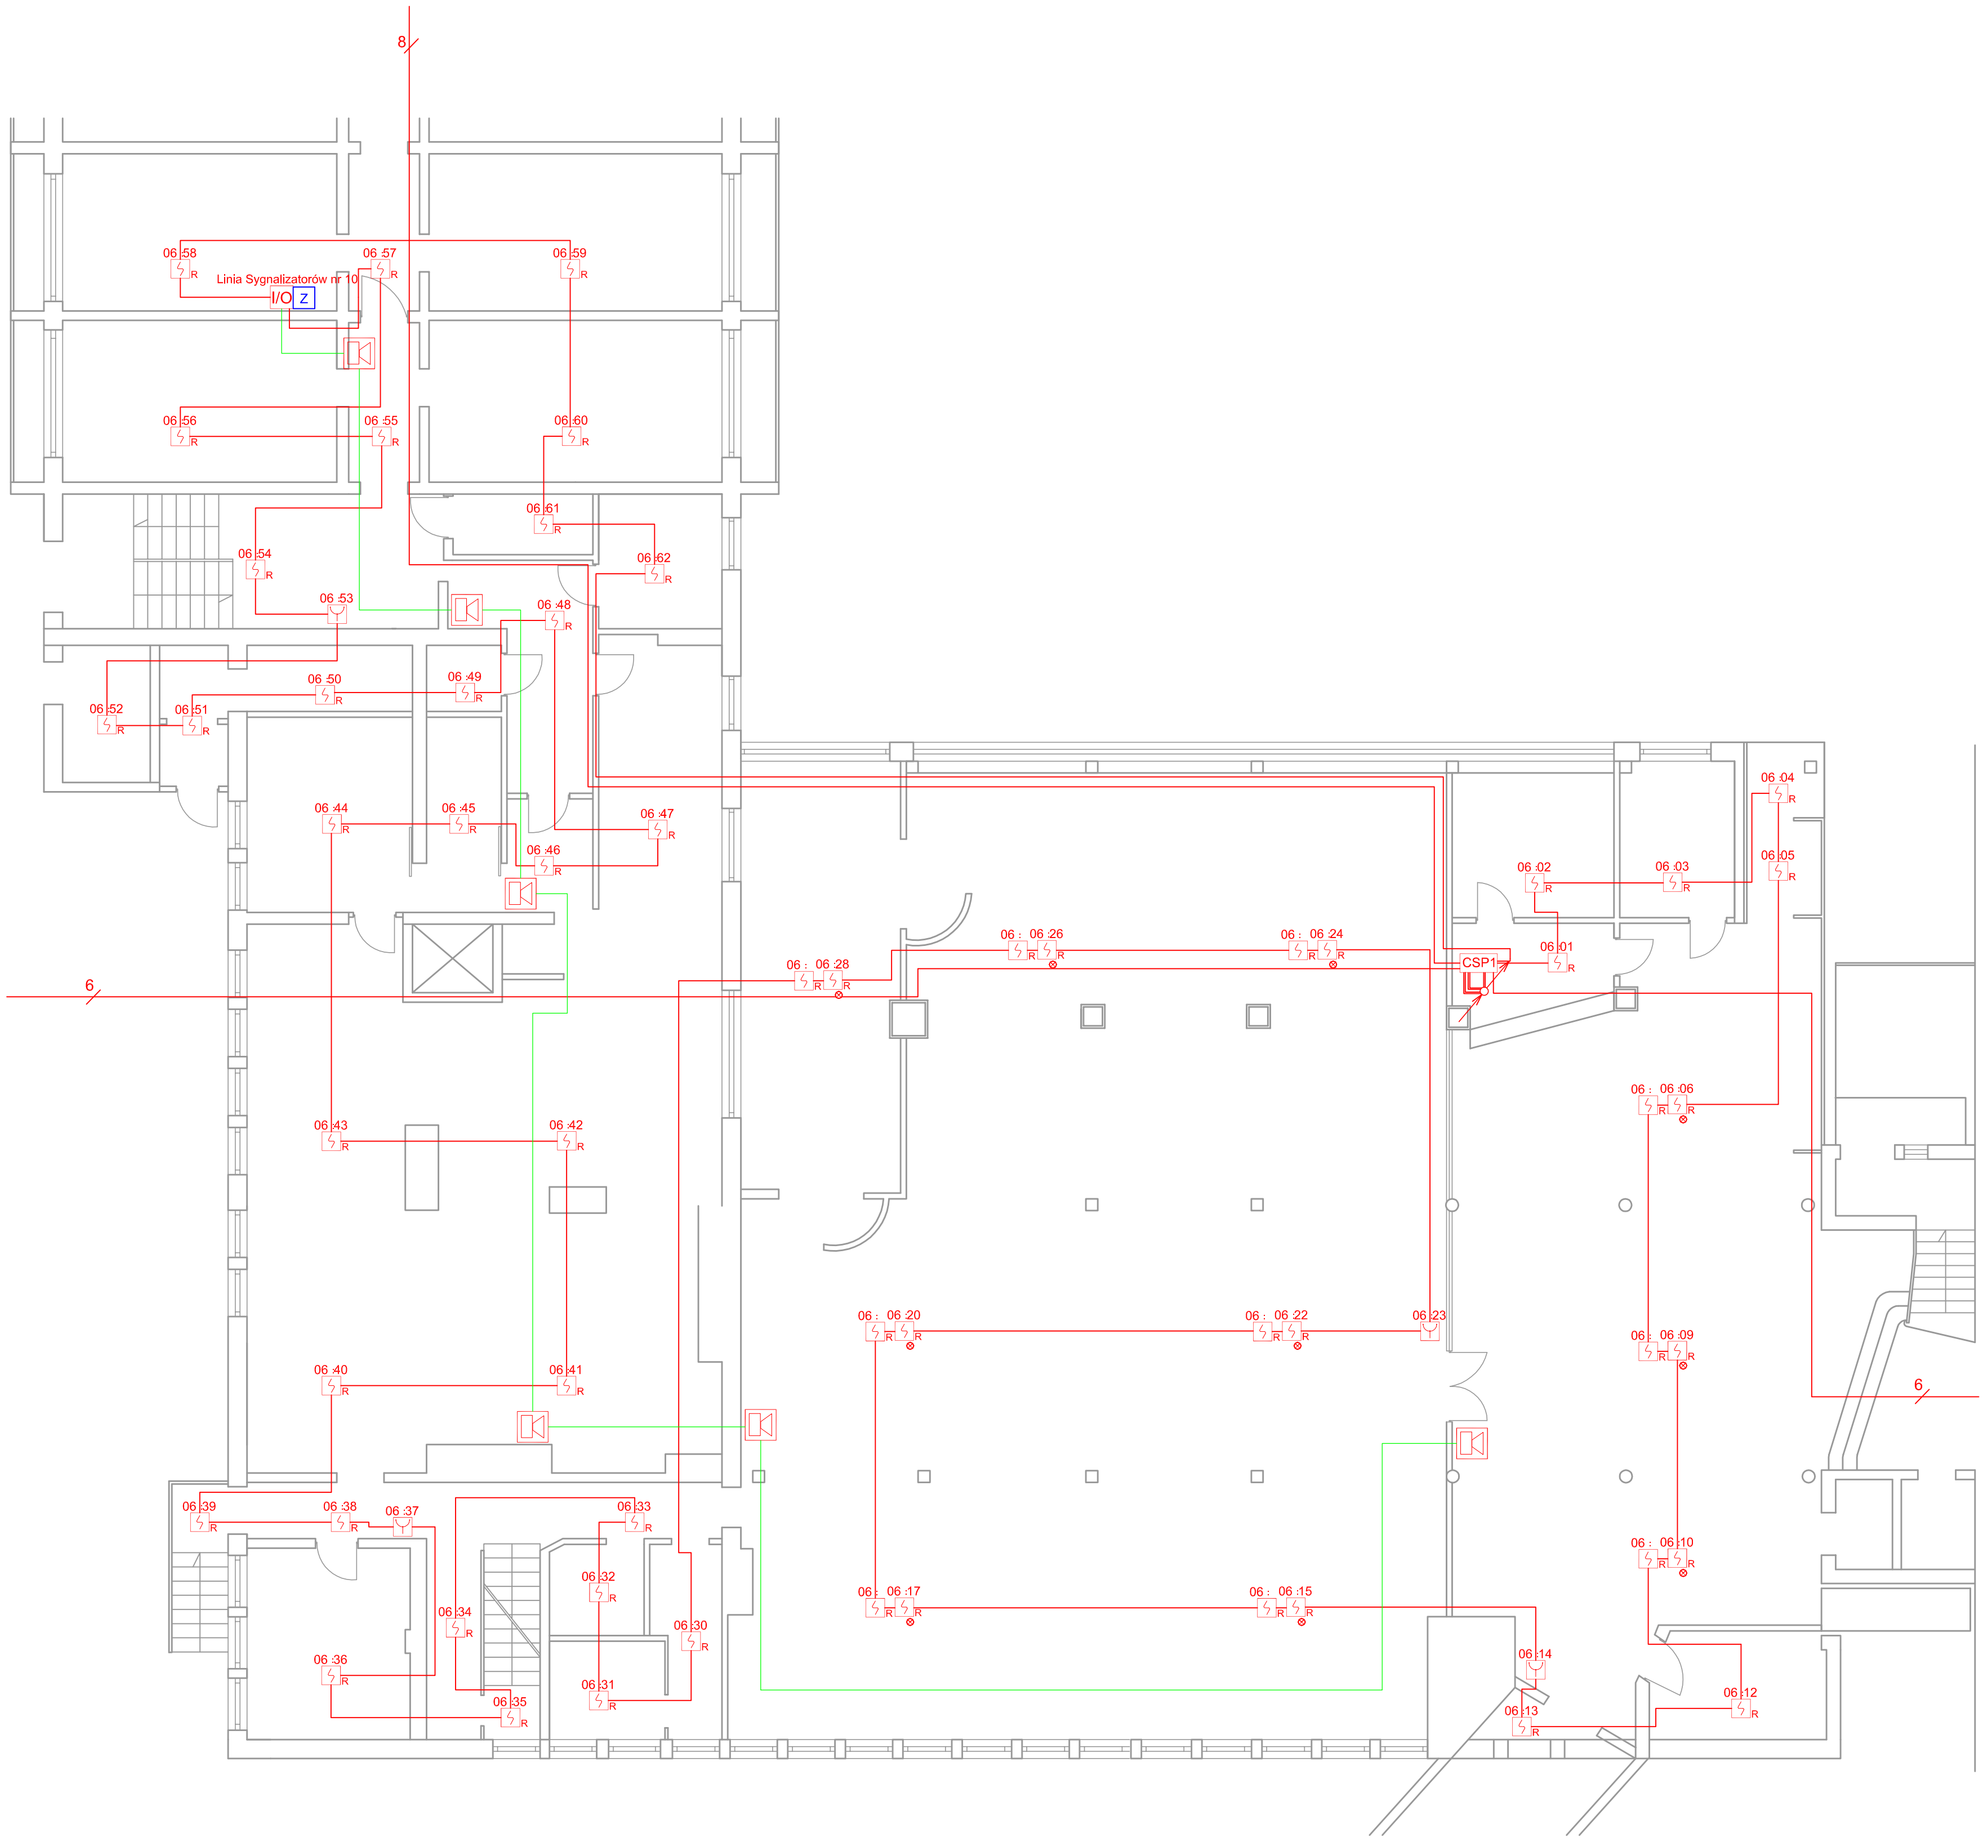

LEGENDA:

- PP — Numer pętli
- EE — Numer elementu
- PP :EE R — Optyczna czujka dymu TF1-TF-9
- PP :EE R ⊗ — Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9 ze wskaźnikiem zadziałania
- PP :EE — Ręczny ostrzegacz pożarowy
- PP :EE I/O ZS — Zespół sterowników pętlowych
- CSP1 — Centrala sygnalizacji pożarowej
- Sygnalizator akustyczny
- Z — Zasilacz 24V
- Przewód YnTKSYekw 1x2x1
- Przewód łączący sygnalizatory HDGs 2x1.5

WYKONAWCA:
EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
JERZY KRAUZE

OPRACOWANIE:
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA — PAŹDZIERNIK 2014
PROJEKT INSTALACJI SAP - BUDYNEK SOCJALNY

INWESTOR:
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu
ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg

OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Mateusz Hreczuch	CNBOP KNP 23/476/2013	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Łukasz Stawirej	ZAP/0110/POOE/12	

TYTUŁ RYS:	NR RYS:	SKALA
Plan instalacji SAP - PARTER	15	1:100