

BUDYNEK WYSOKI

LEGENDA:

PP Numer pçti

EE Numer elementu

PP:EE
5

Optyczna czujka dymu TF1-TF-9

PP:EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9
 **R** ze wskaźnikiem zadziałania


PP:EE
 Ręczny ostrzegacz pożarowy

PP:EE
I/O zs

Zespół sterowników pętlowych

CSP1
Centrala sygnalizacji pożarowej

Przewód YnTKSYekw 1x2x1

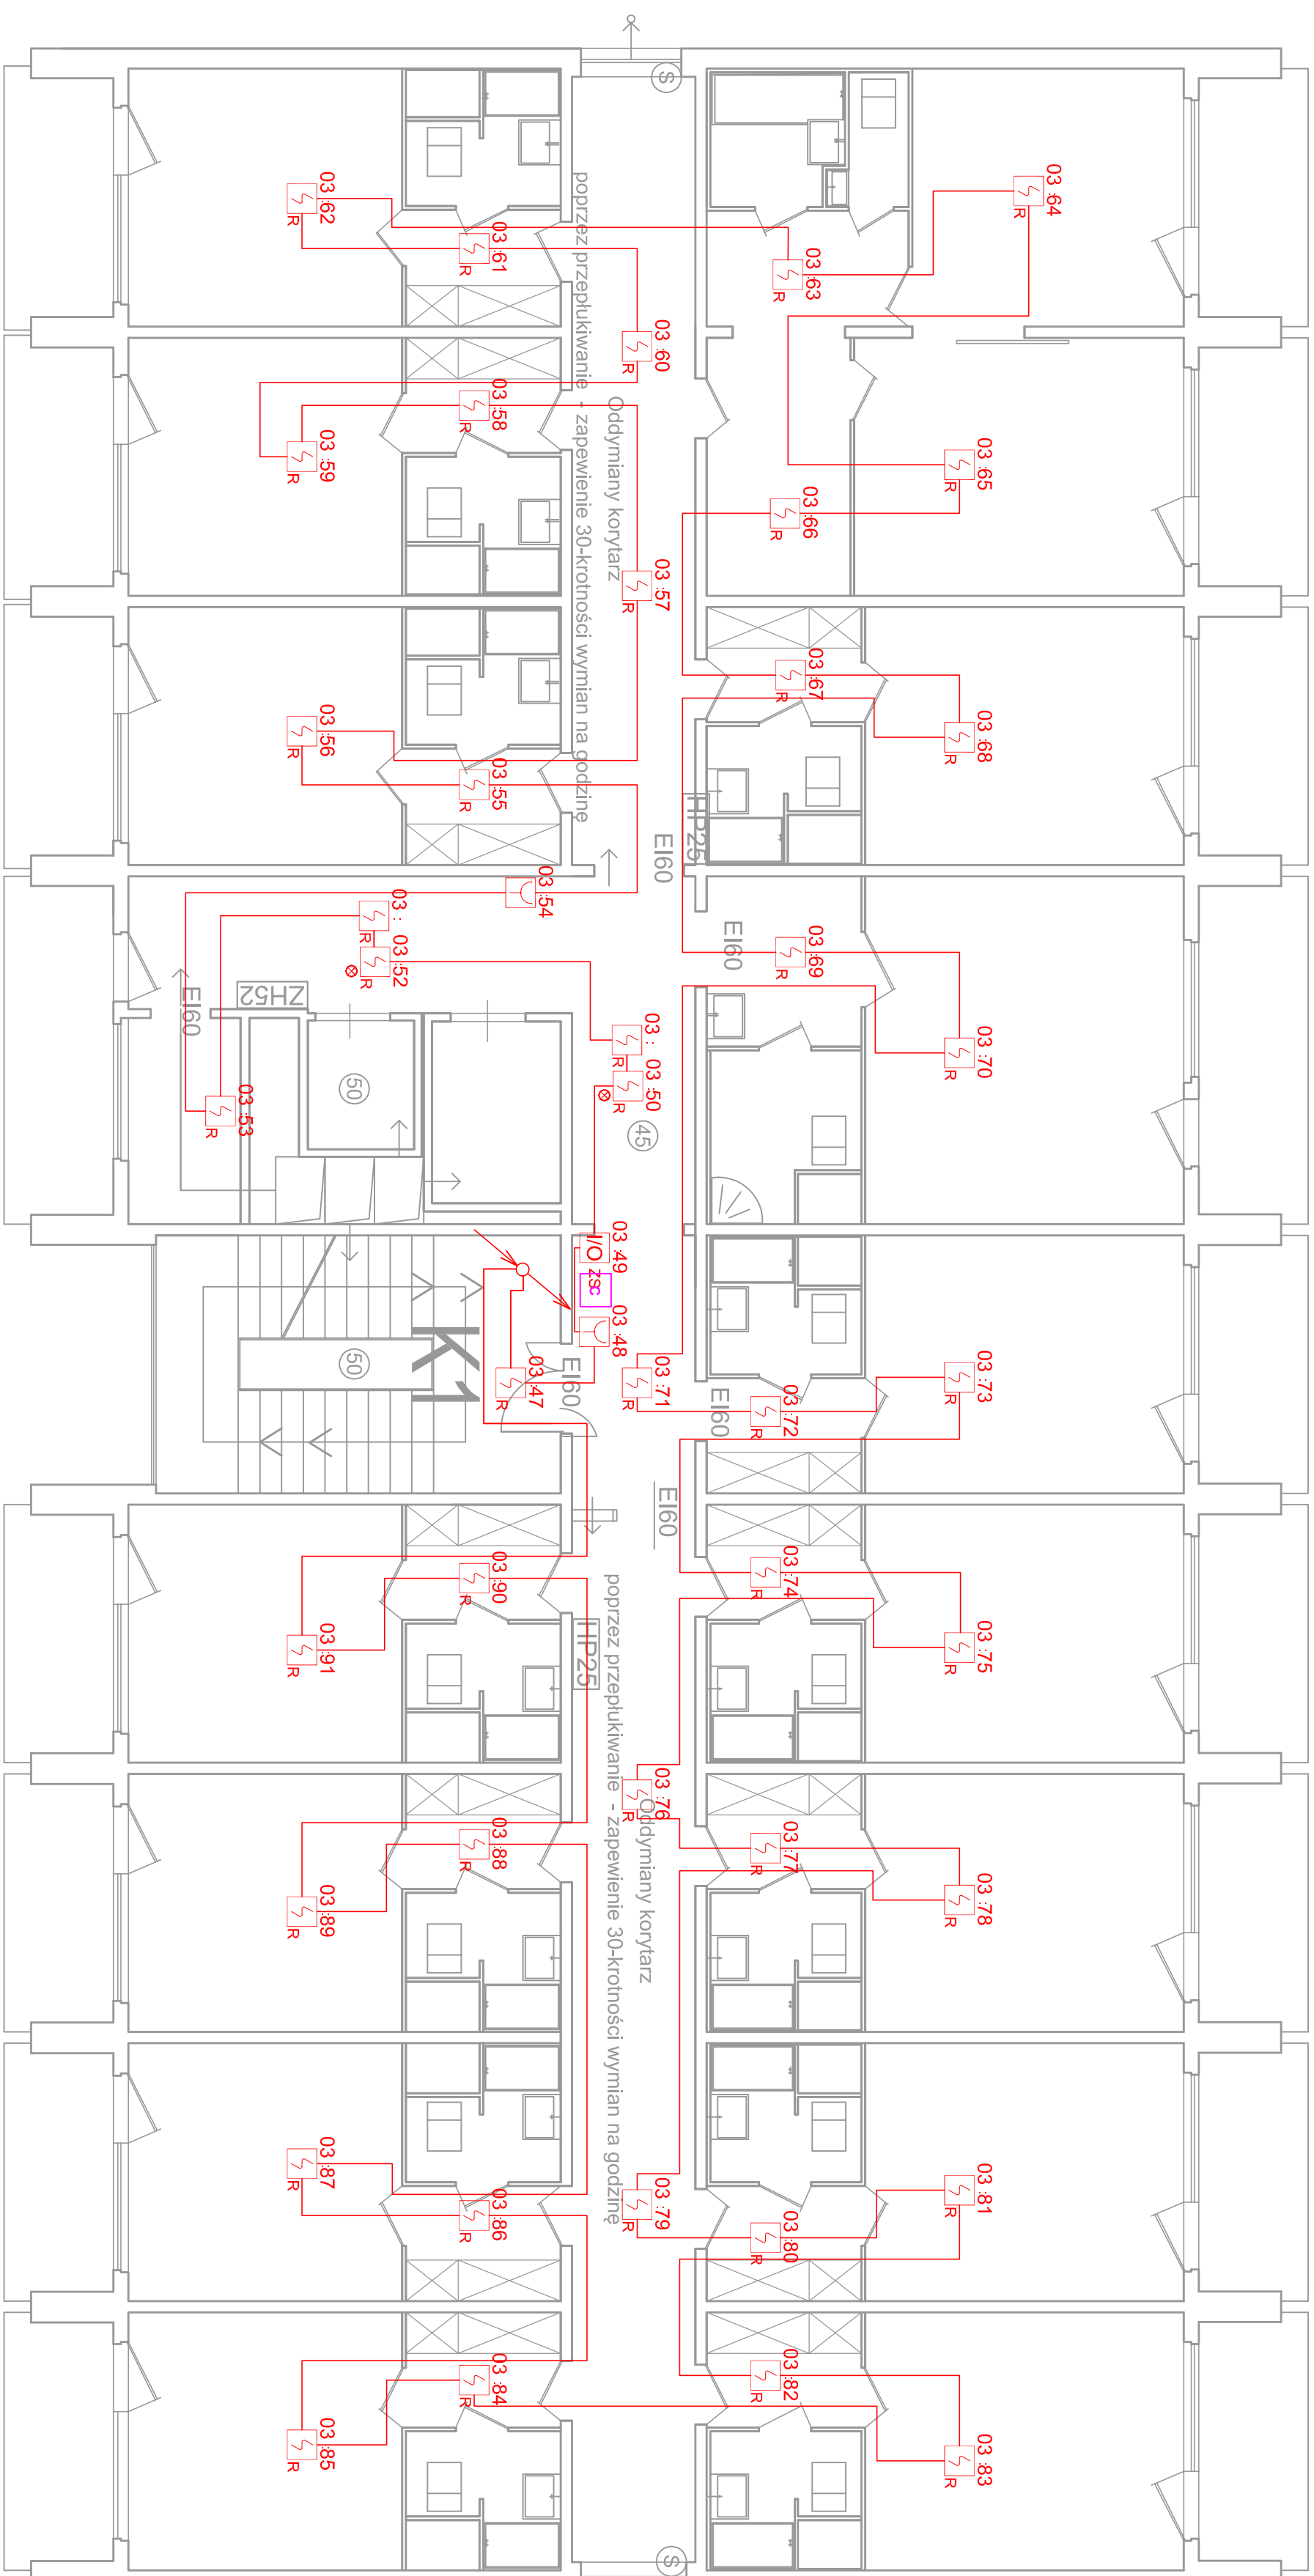

WYKONAWCA

**EKSPERT - NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
JERZY KRAUZE**

OPRACOWANIE:
OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
PROJEKT INSTALACJI SAP - BUDYNEK B - WYSOKI

PAŹDZIERNIK 2014

INVESTOR:

Sanatorium Uzdrawiskowe MSV w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

mgr inż. Mateusz Hreczuch

SPRAWDZIĆ

mgr inż. Łukasz Stawirej

TYTUŁ RYS.

Plan instalaci SAP - PIETRO V

NR R

1:100