

## LEGENDA:

PP Numer pètti

**EE** Numer elementu

PP:EE  
5  
Optyczna czujka dymu TF1-TF-9


PP :EE Optyczna czujka dymu TF-1-TF-9

ze wskaźnikiem zadziałania

 Ręczny ostrzegacz pożarowy

## Zespół sterowników pętlowych


**CSP1**  
Centrala sygnalizacji pożarowej

 Sygnalizator akustyczny

Zasilacz 24V

Przewód YnTKSYekw 1x2x1

### Przewód łączący sygnalizatory HDGs 2x1.5

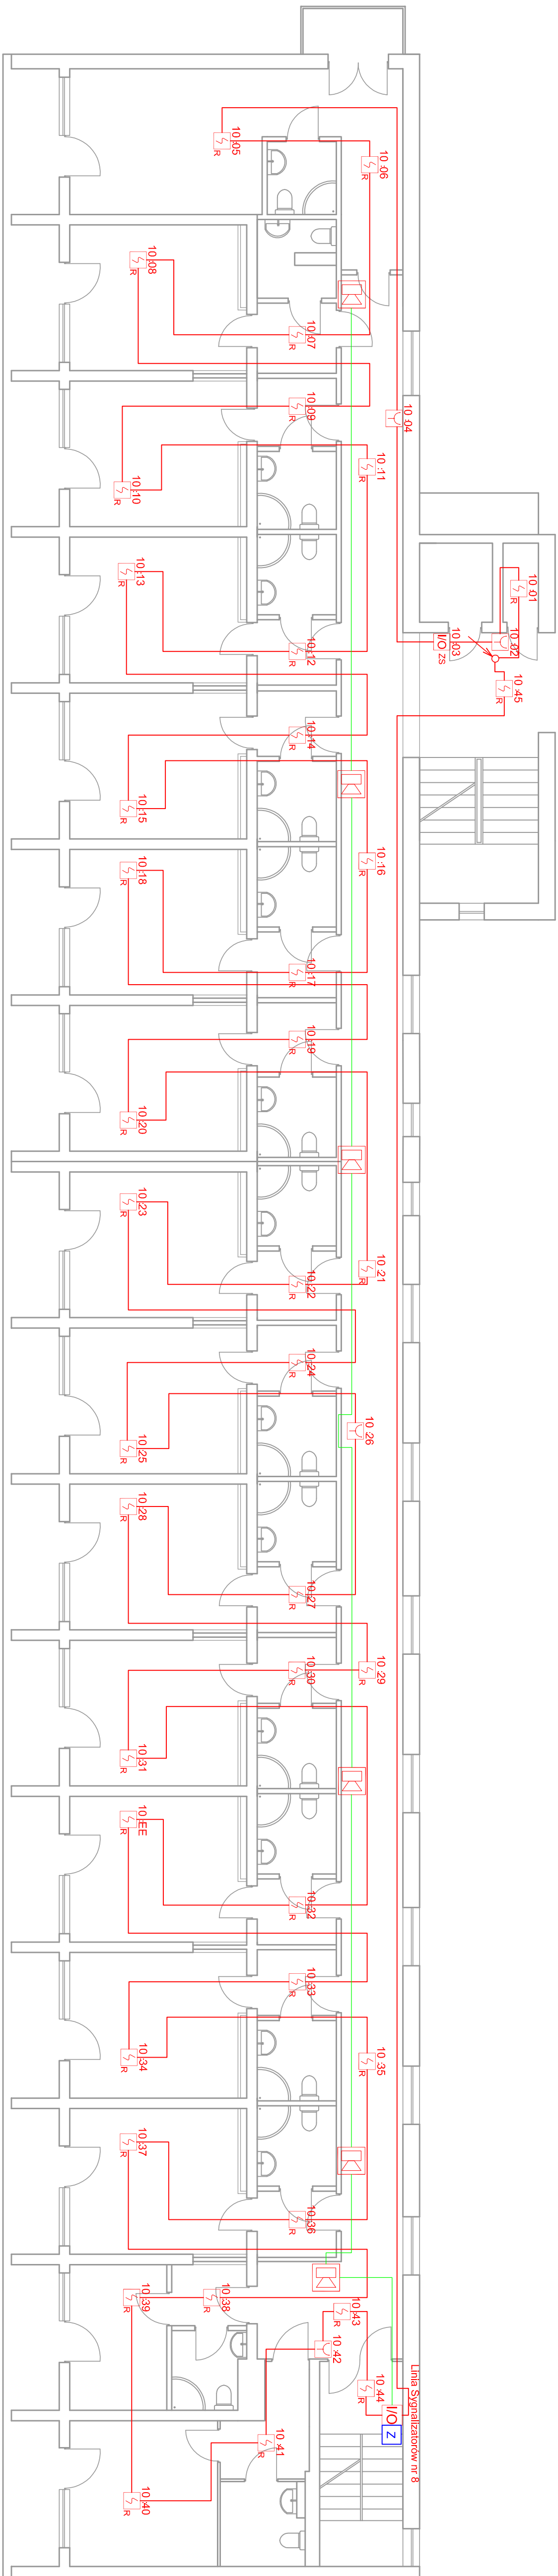

WYKONAWCA: EKSPERT • NOWOCZESNA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO JERZY KRAUZE					
OPISOWANYMIŁOCHRONA PRZECIWOPOŻAROWAPROJEKT INSTALACJI SAP-BUDYNEK NISKI					
PRZEDSIĘBIORSTWOSPanium Usługowe MSW w Kolobrzegu ul. Portowa 22 78-100 Kolobrzeg					
OPRACOWANIE:		NIE PRZEWIDUJENIA		PROJEKT:	
mgr inż. Mateusz Hreńczuch		CMBOP KNF 234/r/2013		PROJEKT:	
opracował:		NIE PRZEWIDUJENIA			
mgr inż. Łukasz Sawiej		ZAP/010/PDCE/12			
Tytuł rys.		Metryka		Skala	
Plan instalacji SAP - PIĘTRO III		21		1:100	